



ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

เกณฑ์ 5.5.3 (2) ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน

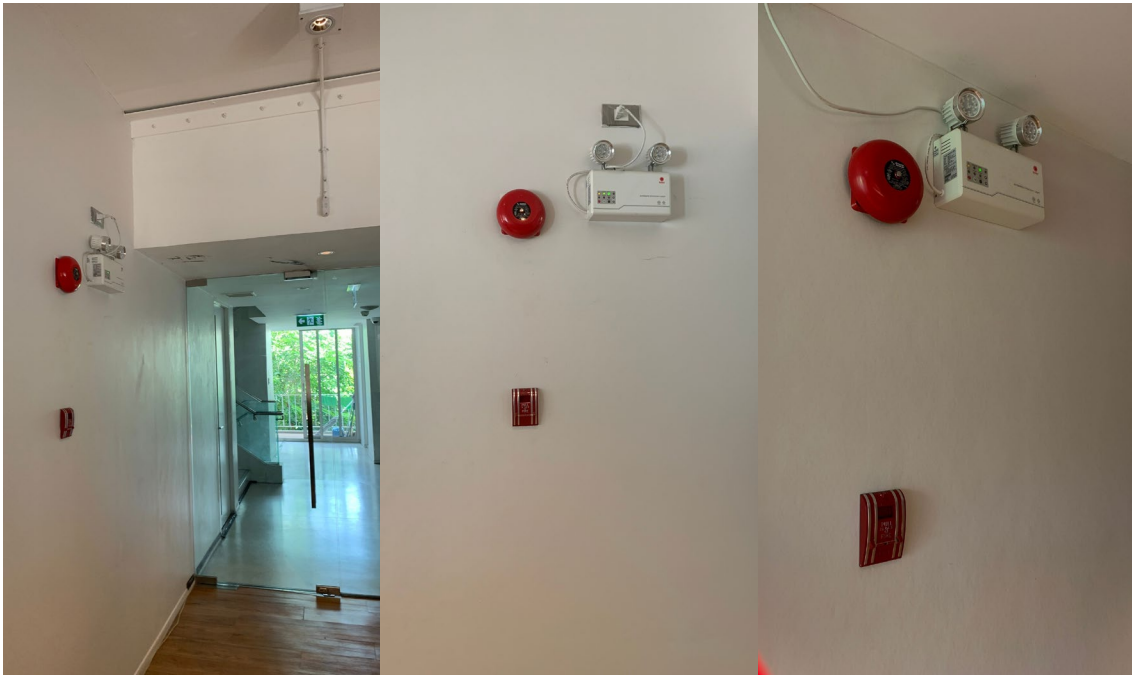

ภาพเครื่องสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เตือนเหตุเพลิงไหม้) บริเวณ ชั้น 4

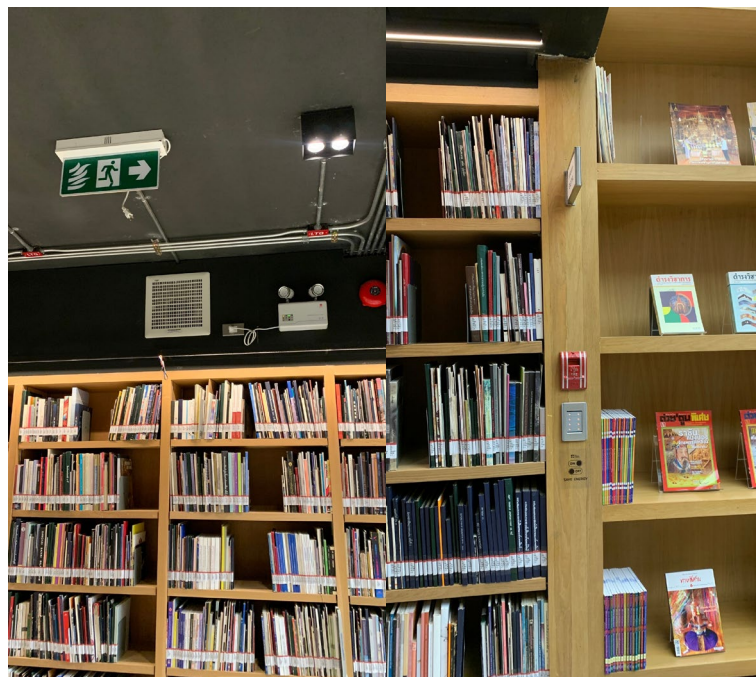

ภาพเครื่องสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (เตือนเหตุเพลิงไหม้) บริเวณ ชั้น B