ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ

เกณฑ์ 5.5.3 (5) ไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

หลักฐาน

5.5.3-1.1 ภาพถังดับเพลิง
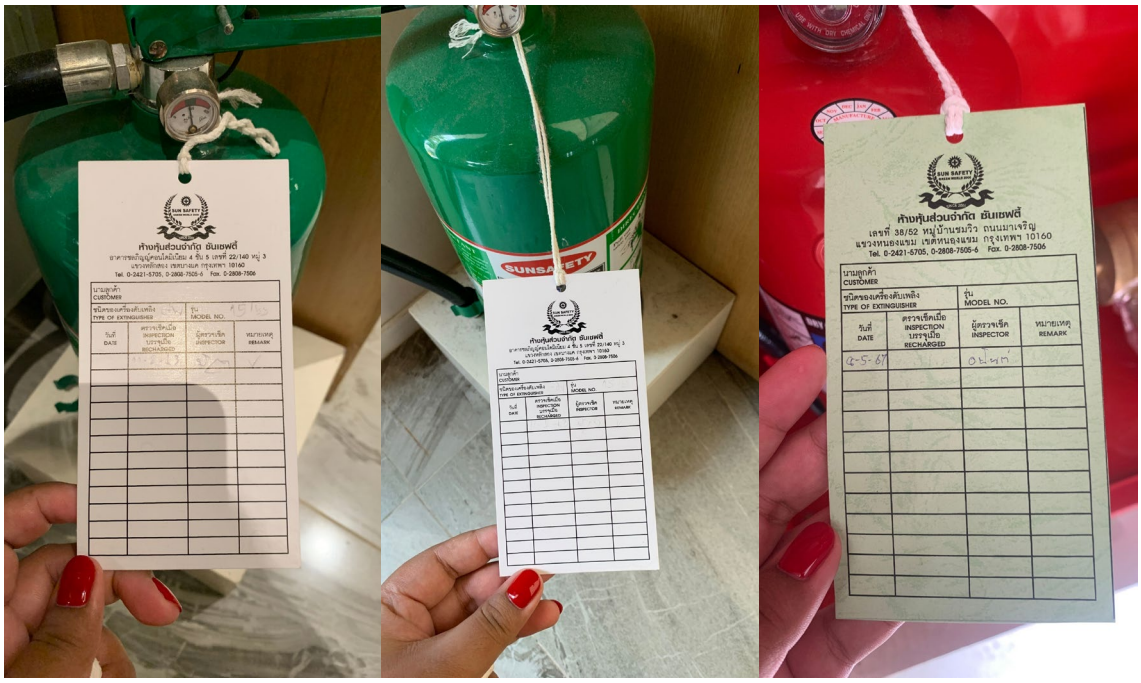
5.5.3-3.1 บันทึกการตรวจอุปกรณ์ด้านอัคคีภัย