


5.3 เสียง

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน

(2) ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดใน ข้อ (1) ถ้าพบว่ามีเสียงดังที่มาจากภายในสำนักงาน

ฝ่ายหอสมุดฯ มิได้ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้เสียงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือการส่งเสียงดังระหว่างใช้บริการ เนื่องจากโดยทั่วไป ผู้ใช้บริการตระหนักดีว่าการรักษาความเงียบเป็นมารยาทที่เหมาะสมในห้องสมุด เพื่อไม่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น อีกทั้งผู้ใช้บริการของฝ่ายหอสมุดฯ ส่วนใหญ่ก็มีได้ใช้เสียงดังเกินสมควร

นอกจากนี้ หอสมุดยังมีบริการ **Library of Things** ซึ่งรวมถึงการให้ยืมหูฟัง สำหรับนักศึกษาที่ต้องการรับฟังเสียงจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไอแพด แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยไม่รบกวนผู้อื่น

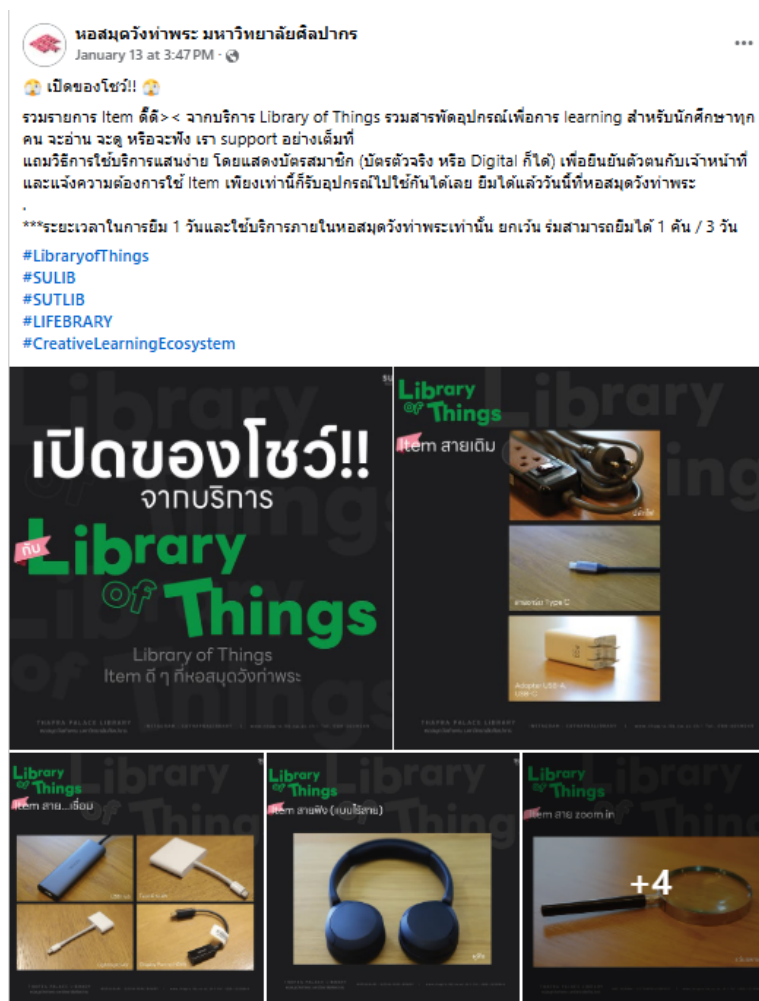

ภาพการประชาสัมพันธ์บริการ Library of things ใน Facebook ของห้องสมุด

ในขณะเดียวกัน หากมีการจัดกิจกรรมเสวนาในห้องสมุด ซึ่งอาจมีเสียงดังบ้าง หอสมุดฯ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยทำการจัดวางป้ายไว้ในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด และยังคงรักษาบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการใช้บริการหอสมุด



ภาพป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ